

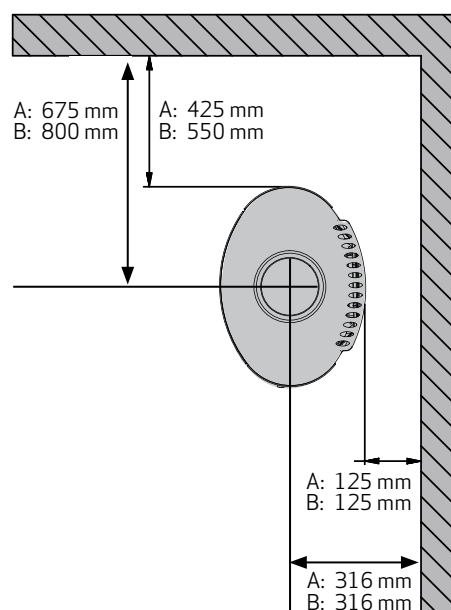


Distanza minima da materiali infiammabili

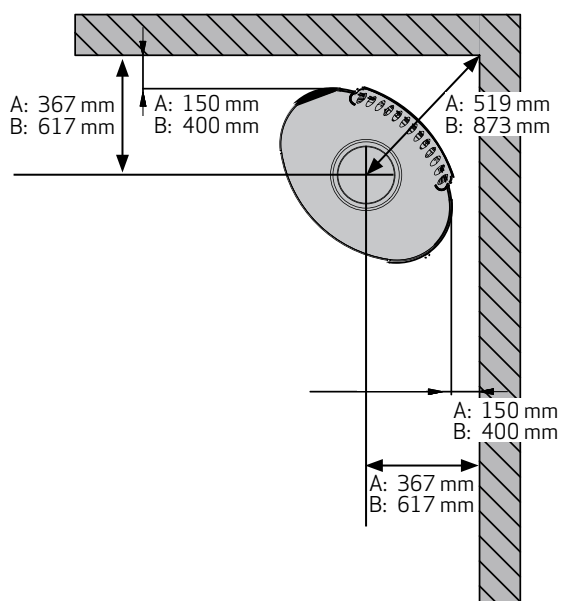

A = Scan 68-15

B = Scan 68-7/Scan 68-9/Scan 68-11

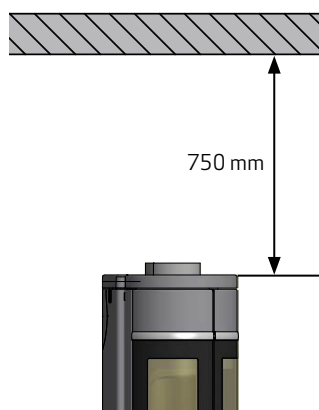



Materiale infiammabile

Sono tutte distanze minime

Tutte le distanze sono distanze minime


Tali distanze si applicano a un tubo dello scarico fumi isolato fino alla stufa

**Distanza minima da materiali infiammabili protetta da un muro tagliafuoco**

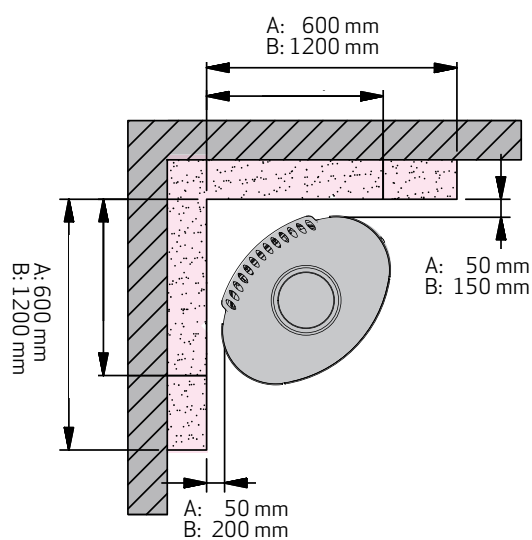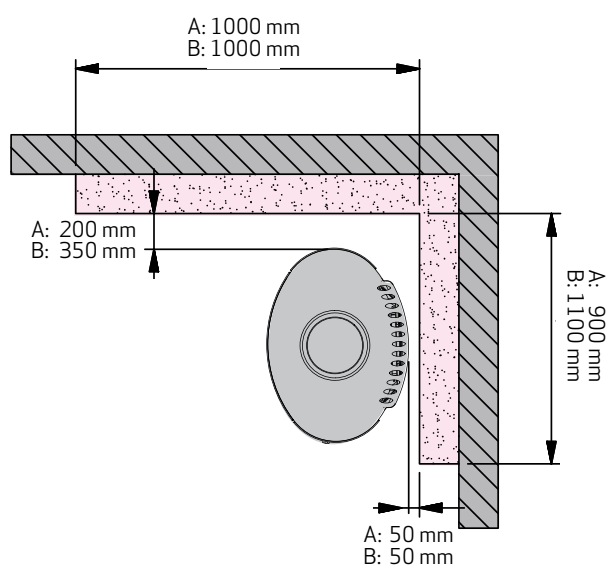

A = Scan 68-15

B = Scan 68-7/Scan 68-9/Scan 68-11

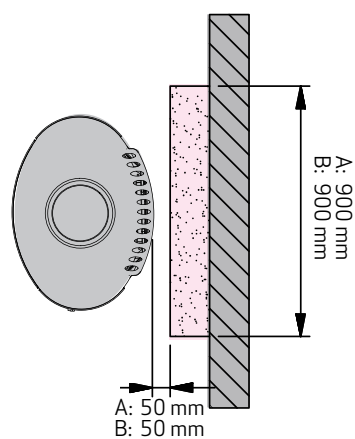

Materiale infiammabile



Fire wall, e.g. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm di mattoni o altro materiale con resistenza al fuoco simile e capacità di isolamento

Sono tutte distanze minime

Tutte le distanze sono distanze minime

Tali distanze si applicano a un tubo dello scarico fumi isolato fino alla stufa